

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

Rimantas Šavelis

Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotoja


Vilmantas Tūba

2023/2024 m.m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS (100-50)

Molėtų m. kvartalinė katilinė

t vidaus = 18 °C, t l.o.sk. = -24 °C; P₁ - 5,8 bar, P₂ -3,1 bar

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama iš katilinės, °C	Leistinas nukripi-mas, %	Grįžtama, °C
8	67	3	39
7	67	3	39
6	67	3	39
5	67	3	39
4	67	3	39
3	67	3	39
2	67	3	39
1	67	3	39
0	67	3	39
-1	68	3	39,1
-2	69,5	3	40
-3	71	3	40,9
-4	73	3	41,7
-5	75	3	42,6
-6	77	3	43,5
-7	79	3	44,3
-8	81,0	3	45,1
-9	83	3	45,8
-10	85	3	46,6
-11	87	3	47,5
-12	89	3	48,3
-13	91	3	49,1
-14	93	3	49,9
-15	95	3	50,5
-16	96	3	50,9
-17	97	3	50,3
-18	97	3	49,9
-19	97	3	49,4
-20	97	3	49
-21	97	3	48,5
-22	97	3	48
-23	97	3	47,4
-24	97	3	47

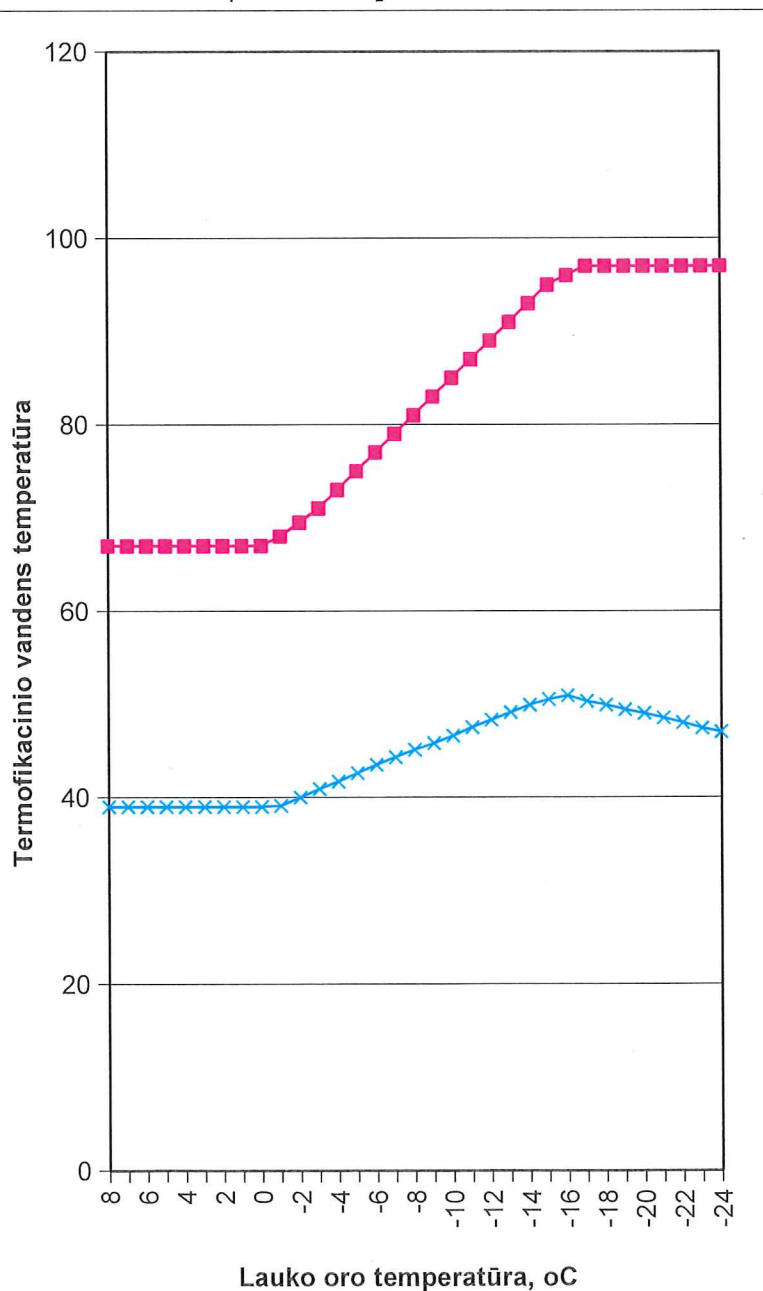

Nešildymo sezono metu : T_{pad.} - 68°C ; P₁ - 4,5 bar

T_{grįž.} - 45° C ; P₂ - 3 bar

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmantas Šavelis
Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

Vilmantas Tūba


2023/2024 m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS (100-50)

Molėtų m. Pirmos zonos šilumos vartotojams

t vidaus = 18 °C, t l.o.sk. = -24 °C

(su karšto vandens paruošimu)

Lauko oro tempera- tūra, C°	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduo- dama iš katilinės, C°	Leistinas nuokrypis, %	Grįžtama, C°
8	65	3	39,1
7	65	3	39,1
6	65	3	39,1
5	65	3	39,1
4	65	3	39,1
3	65	3	39,1
2	65	3	39,1
1	65	3	39,1
0	65	3	39,1
-1	65,5	3	39,1
-2	68	3	40
-3	70	3	40,9
-4	72	3	41,7
-5	74	3	42,6
-6	76	3	43,5
-7	78	3	44,3
-8	80,0	3	45,1
-9	82	3	45,8
-10	84	3	46,6
-11	86	3	47,5
-12	88	3	48,3
-13	90	3	49,1
-14	92	3	49,9
-15	94	3	50,5
-16	95	3	50,9
-17	96	3	50,3
-18	96	3	49,9
-19	96	3	49,4
-20	96	3	49
-21	96	3	48,5
-22	96	3	48
-23	96	3	47,4
-24	96	3	47

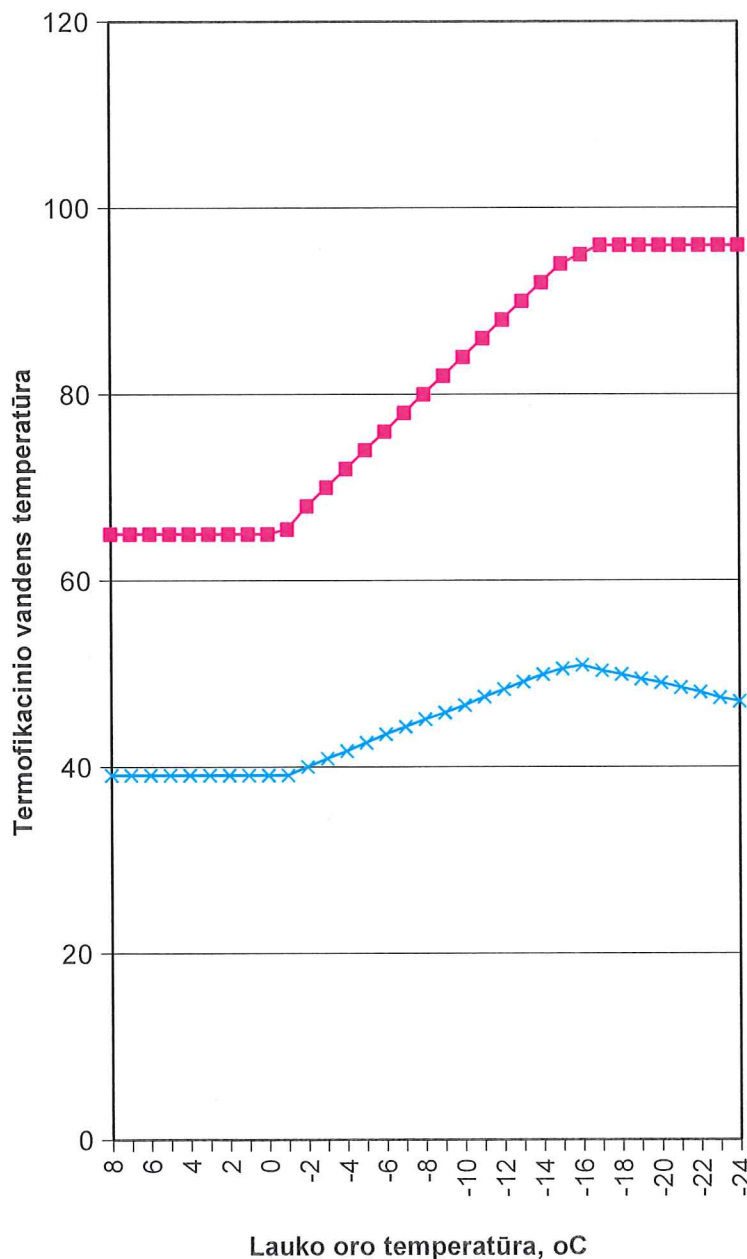

Nešildymo sezono metu : T_{pad.} - 65° C

T_{grįž.} - 45° C

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

Vilmantas Šaveičius
Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmantas Tūba


2023/2024 m.m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS (100-50)

Molėtų m. Pirmos zonos šilumos vartotojams

t vidaus = 18°C, t l.o.sk. = -24°C

(be karšto vandens paruošimo)

Lauko oro temperatūra, °C	temperatūra		
	Paduo- dama iš katili- nės, °C	Leistina s nuokryp- is, %	Grįžtama, °C
8	60	3	37,3
7	60	3	37,3
6	60	3	37,3
5	60	3	37,3
4	60	3	37,3
3	60	3	37,3
2	60	3	37,3
1	60,6	3	37,3
0	62,9	3	38,2
-1	65,5	3	39,1
-2	68	3	40
-3	70	3	40,9
-4	72	3	41,7
-5	74	3	42,6
-6	76	3	43,5
-7	78	3	44,3
-8	80	3	45,1
-9	82	3	45,8
-10	84	3	46,6
-11	86	3	47,5
-12	88	3	48,3
-13	90	3	49,1
-14	92	3	49,9
-15	94	3	50,5
-16	95	3	50,9
-17	96	3	50,3
-18	96	3	49,9
-19	96	3	49,4
-20	96	3	49
-21	96	3	48,5
-22	96	3	48
-23	96	3	47,4
-24	96	3	47

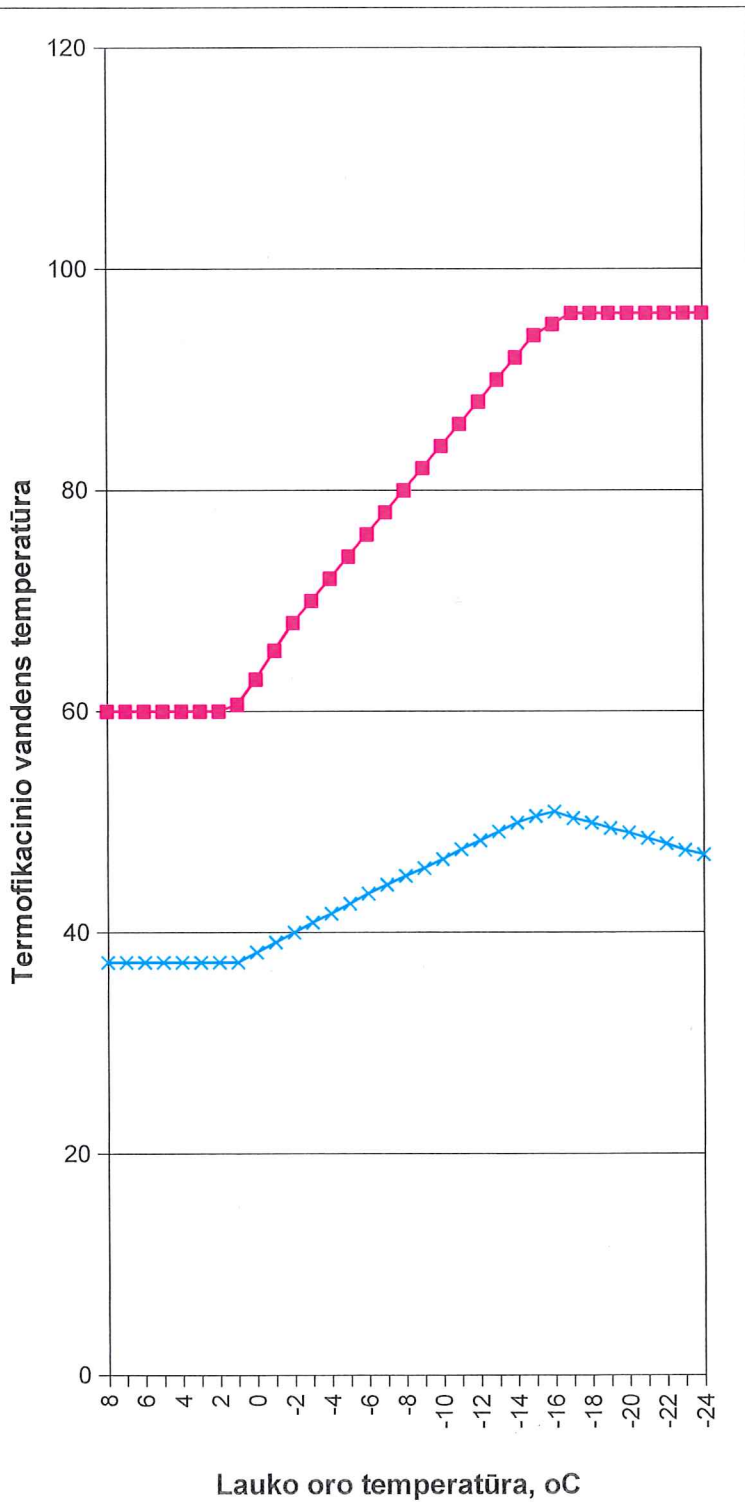

Nešildymo sezono metu:

T pad. - 65 °C

T grįž. - 45°C

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmantas Šavelis
Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

Vilmantas Tūba


2023/2024 m.m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS (100-50)

Molėtų m. Antros zonos šilumos vartotojams

$t_{\text{vidaus}} = 18^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{l.o.sk.}} = -24^{\circ}\text{C}$

(su karšto vandens paruošimu)

Lauko oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama iš katilinės, $^{\circ}\text{C}$	Leistinas nuokrypis, %	Grįžtama, $^{\circ}\text{C}$
8	65	3	39,1
7	65	3	39,1
6	65	3	39,1
5	65	3	39,1
4	65	3	39,1
3	65	3	39,1
2	65	3	39,1
1	65	3	39,1
0	65	3	39,1
-1	65,5	3	39,1
-2	67	3	40
-3	69	3	40,9
-4	71	3	41,7
-5	73	3	42,6
-6	75	3	43,5
-7	77	3	44,3
-8	79	3	45,1
-9	81	3	45,8
-10	83	3	46,6
-11	85	3	47,5
-12	87	3	48,3
-13	89	3	49,1
-14	91	3	49,9
-15	93	3	50,5
-16	94	3	50,9
-17	95	3	50,3
-18	95	3	49,9
-19	95	3	49,4
-20	95	3	49
-21	95	3	48,5
-22	95	3	48
-23	95	3	47,4
-24	95	3	47

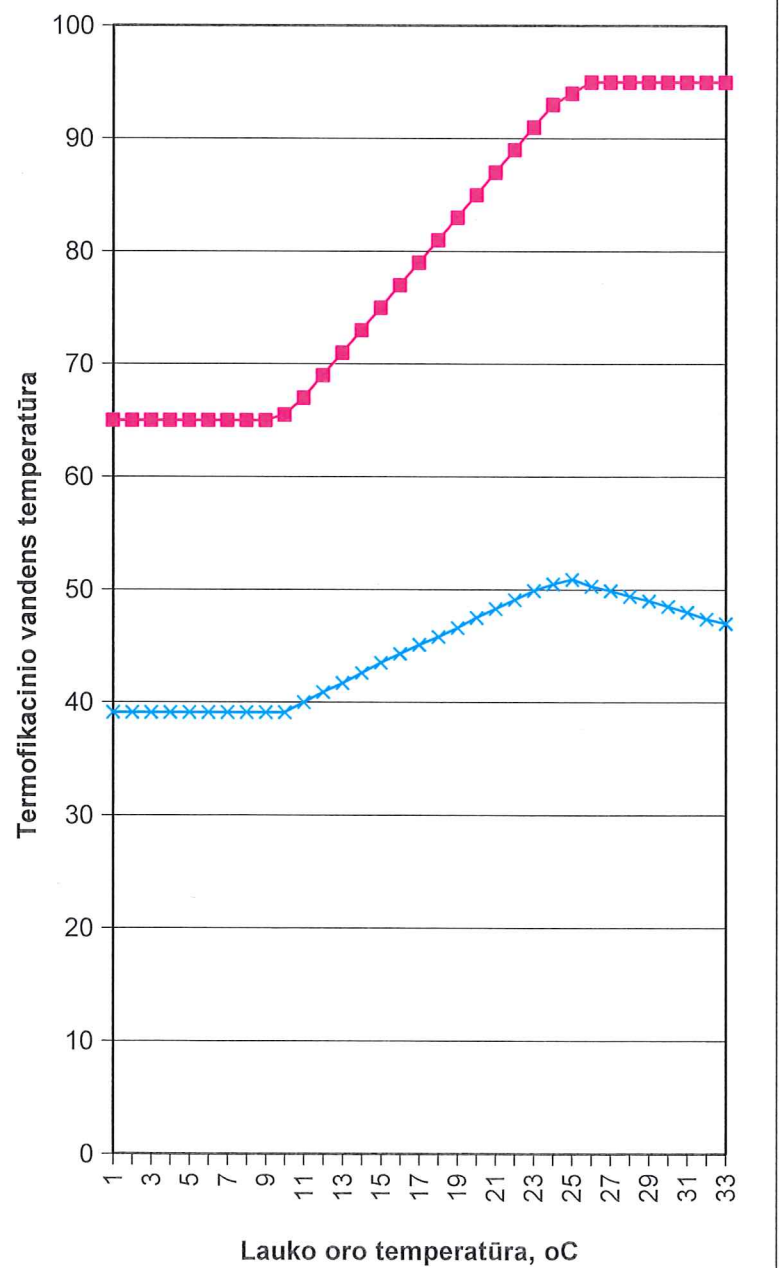

Nešildymo sezono metu : $T_{\text{pad.}} = 65^{\circ}\text{C}$

$T_{\text{grįž.}} = 45^{\circ}\text{C}$

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

Vilmantas Šavelis

Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmantas Tūba


2023/2024 m.m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS (100-50)

Molėtų m. Antros zonos šilumos vartotojams

t vidaus = 18°C, t l.o.sk. = -24°C

(be karšto vandens paruošimo)

Lauko oro temper- atūra, °C	temperatūra			Grįžtama, °C
	Paduo- dama iš katili- nės, °C	Leistina s nuokryp- is, %		
8	60	3		37,3
7	60	3		37,3
6	60	3		37,3
5	60	3		37,3
4	60	3		37,3
3	60	3		37,3
2	60	3		37,3
1	60	3		37,3
0	63	3		38,2
-1	65,5	3		39,1
-2	67	3		40
-3	69	3		40,9
-4	71	3		41,7
-5	73	3		42,6
-6	75	3		43,5
-7	77	3		44,3
-8	79	3		45,1
-9	81	3		45,8
-10	83	3		46,6
-11	85	3		47,5
-12	87	3		48,3
-13	89	3		49,1
-14	91	3		49,9
-15	93	3		50,5
-16	94	3		50,9
-17	95	3		50,3
-18	95	3		49,9
-19	95	3		49,4
-20	95	3		49
-21	95	3		48,5
-22	95	3		48
-23	95	3		47,4
-24	95	3		47

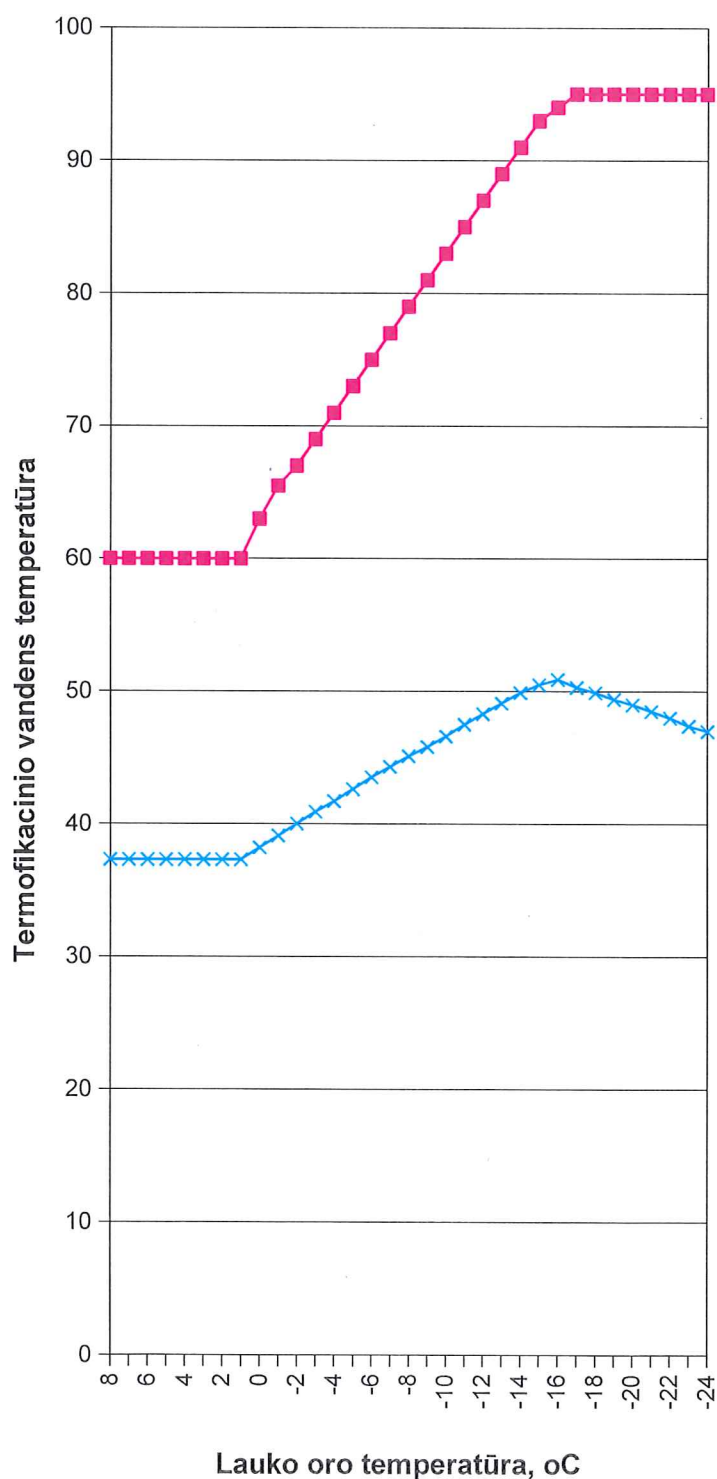

Nešildymo sezono metu: T pad.- 65°C
T grįž.- 45°C

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“MOLĖTŲ ŠILUMA”

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

Rimantas Šavelis

Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas


Vilmantas Tūba

2023/2024 m.m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Giedraičių ir Alantos kat., Molėtų raj.

t vidaus= 18°C, t l.o.sk.= -24°C

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens t-ra		
	Paduodama, °C	Leistinas nuokrypis, %	Grijtama, °C
10	32,5	3	27,8
9	34,5	3	28,3
8	35,2	3	29,9
7	37,1	3	31,0
6	38,6	3	32,1
5	40,2	3	33,2
4	41,6	3	34,3
3	43,2	3	35,3
2	44,7	3	36,4
1	46,1	3	37,3
0	47,4	3	38,2
-1	48,8	3	39,1
-2	50,2	3	40
-3	51,5	3	40,9
-4	52,8	3	41,7
-5	54,2	3	42,6
-6	55,5	3	43,5
-7	56,8	3	44,3
-8	58,1	3	45,1
-9	59,3	3	45,8
-10	60,5	3	46,6
-11	61,9	3	47,5
-12	63,1	3	48,3
-13	64,4	3	49,1
-14	65	3	49,9
-15	65	3	50,5
-16	65	3	50,9
-17	65	3	50,3
-18	65	3	49,9
-19	65	3	49,4
-20	65	3	49
-21	65	3	48,5
-22	65	3	48
-23	65	3	47,4
-24	65	3	47

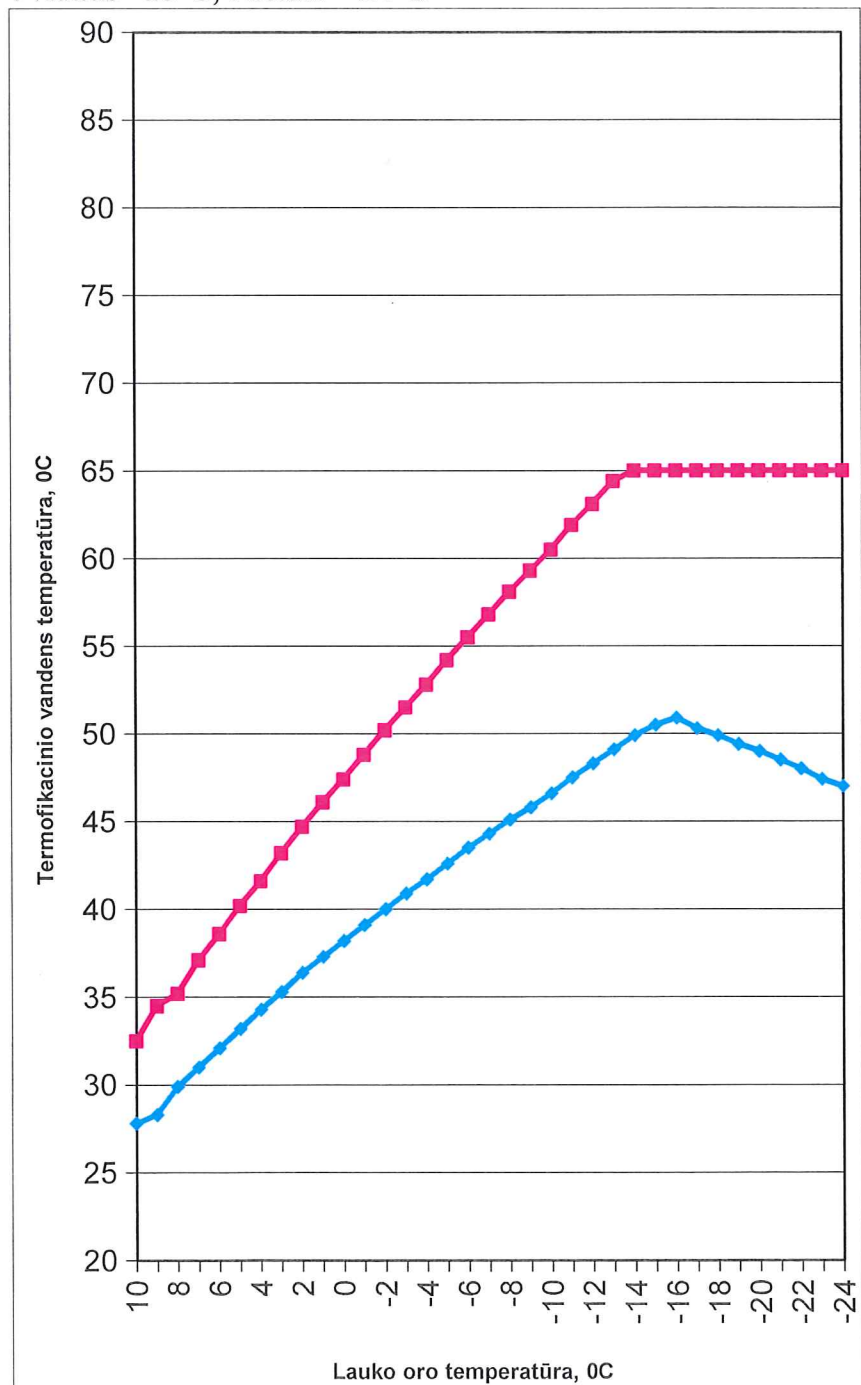

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

Rimantas Šavelis

Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmanas Tūba


2023/2024 m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Giedraičių ir Alantos kat., Molėtų raj.

Šilumos vartotojams

$t_{\text{vida}} = 18^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{l.o.sk.}} = -24^{\circ}\text{C}$

Lauko oro tem- peratū- ra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens t-ra		
	Paduo- dama, $^{\circ}\text{C}$	Leisti- nas nuo- krypis, %	Grįžtama, $^{\circ}\text{C}$
10	29,5	3	27,8
9	31,5	3	28,3
8	32,2	3	29,9
7	34,1	3	31,0
6	35,6	3	32,1
5	37,2	3	33,2
4	38,6	3	34,3
3	40,2	3	35,3
2	41,7	3	36,4
1	43,1	3	37,3
0	44,4	3	38,2
-1	45,8	3	39,1
-2	47,2	3	40
-3	48,5	3	40,9
-4	49,8	3	41,7
-5	51,2	3	42,6
-6	52,5	3	43,5
-7	53,8	3	44,3
-8	55,1	3	45,1
-9	56,3	3	45,8
-10	57,5	3	46,6
-11	58,9	3	47,5
-12	60,1	3	48,3
-13	61,4	3	49,1
-14	62	3	49,9
-15	62	3	50,5
-16	62	3	50,9
-17	62	3	50,3
-18	62	3	49,9
-19	62	3	49,4
-20	62	3	49
-21	62	3	48,5
-22	62	3	48
-23	62	3	47,4
-24	62	3	47

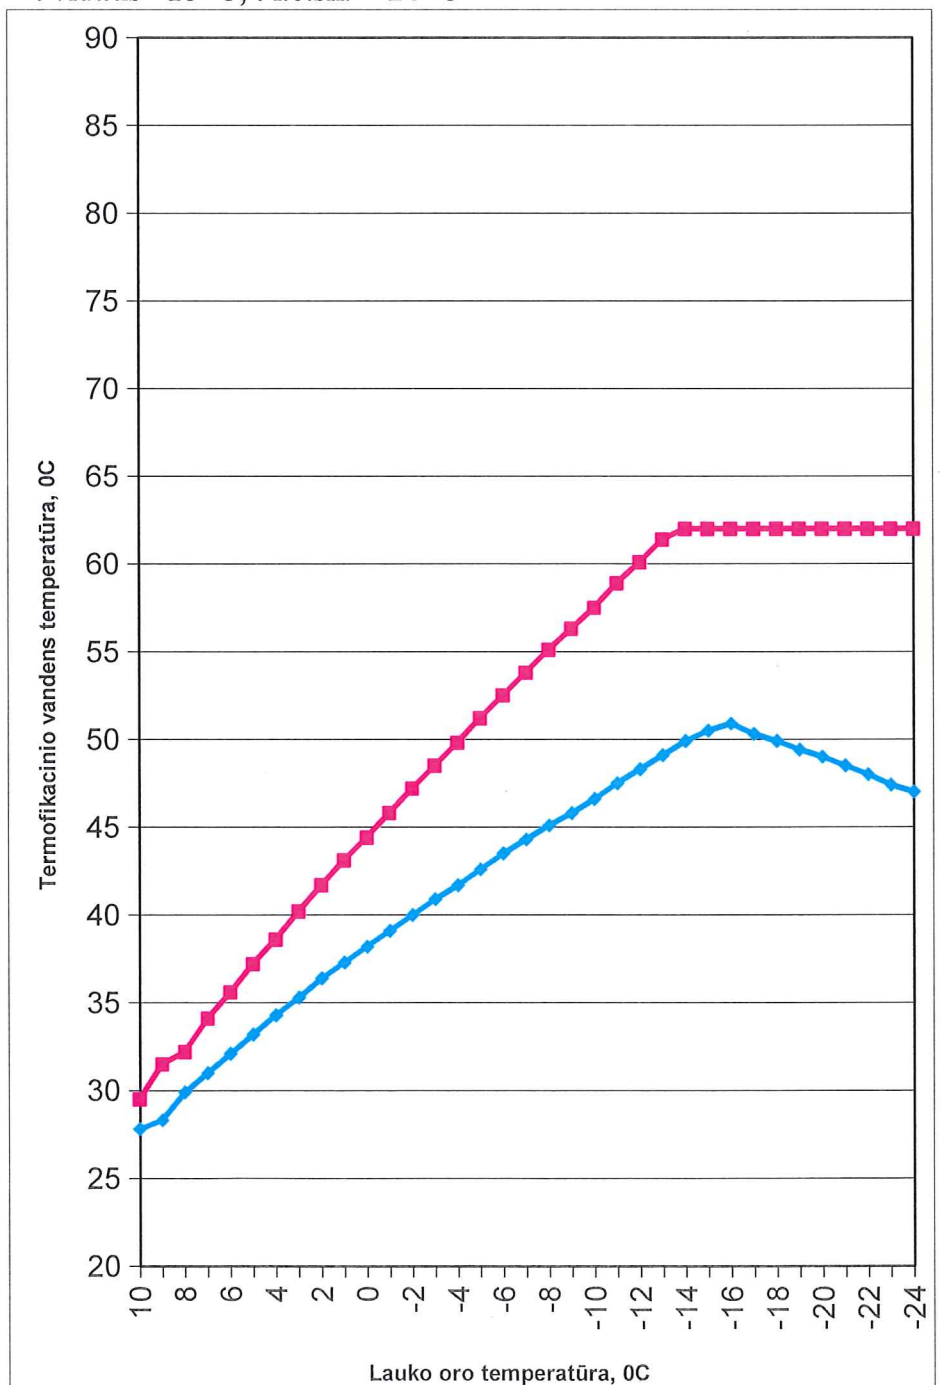

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“MOLĖTŲ ŠILUMA”

SUDERINTA

TVIRTINU

Molėtų rajono savivaldybė

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmantas Tūba

Vilmantas Šavelis


Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

2023/2024 m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Suginčių, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių katilinės, Molėtų raj.

t vidaus= 18°C, t l.o.sk.= -24°C

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens t-ra		
	Paduodama, °C	Leistinas nuokrypis, %	Grįžtama, °C
10	32,5	3	27,8
9	34,5	3	28,3
8	35,2	3	29,9
7	37,1	3	31,0
6	38,6	3	32,1
5	40,2	3	33,2
4	41,6	3	34,3
3	43,2	3	35,3
2	44,7	3	36,4
1	46,1	3	37,3
0	47,4	3	38,2
-1	48,8	3	39,1
-2	50,2	3	40
-3	51,5	3	40,9
-4	52,8	3	41,7
-5	54,2	3	42,6
-6	55,5	3	43,5
-7	56,8	3	44,3
-8	58,1	3	45,1
-9	59,3	3	45,8
-10	60,5	3	46,6
-11	61,9	3	47,5
-12	63,1	3	48,3
-13	64,4	3	49,1
-14	65	3	49,9
-15	65	3	50,5
-16	65	3	50,9
-17	65	3	50,3
-18	65	3	49,9
-19	65	3	49,4
-20	65	3	49
-21	65	3	48,5
-22	65	3	48
-23	65	3	47,4
-24	65	3	47

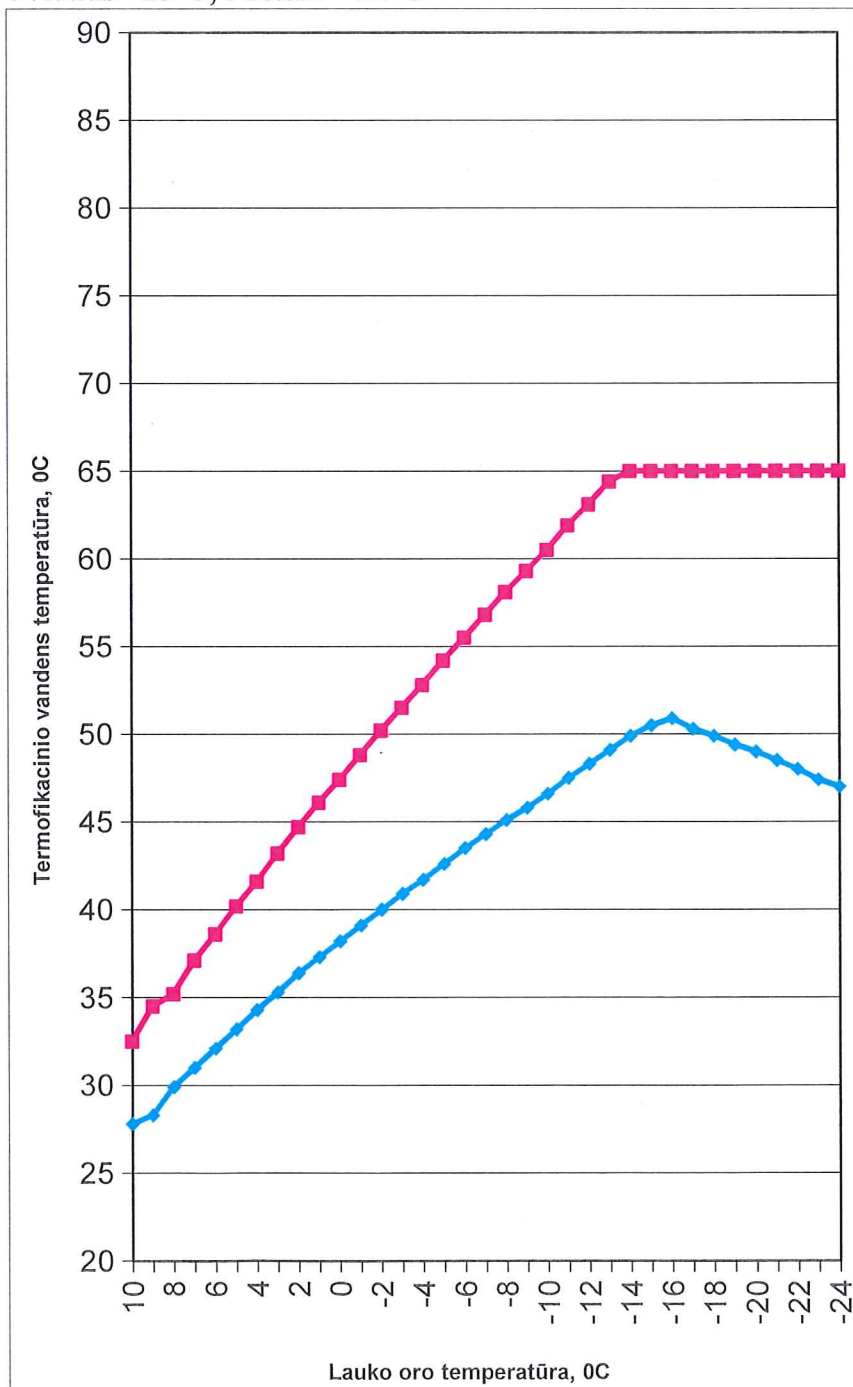

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

SUDERINTA

Molėtų rajono savivaldybė

Rimantas Šavelis

Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotojas

Vilmantas Tūba

2023/2024 m.m. ŠILDYMO SEZONO
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Suginčių, Joniškio, Levaniškių, Kijėlių katilinės, Molėtų raj.

Šilumos vartotojams

t vidaus= 18 °C, t l.o.sk.= -24 °C

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens t-ra		
	Paduodama, °C	Leistinas nuokrypis, %	Grįžtama, °C
10	29,5	3	27,8
9	31,5	3	28,3
8	32,2	3	29,9
7	34,1	3	31,0
6	35,6	3	32,1
5	37,2	3	33,2
4	38,6	3	34,3
3	40,2	3	35,3
2	41,7	3	36,4
1	43,1	3	37,3
0	44,4	3	38,2
-1	45,8	3	39,1
-2	47,2	3	40
-3	48,5	3	40,9
-4	49,8	3	41,7
-5	51,2	3	42,6
-6	52,5	3	43,5
-7	53,8	3	44,3
-8	55,1	3	45,1
-9	56,3	3	45,8
-10	57,5	3	46,6
-11	58,9	3	47,5
-12	60,1	3	48,3
-13	61,4	3	49,1
-14	62	3	49,9
-15	62	3	50,5
-16	62	3	50,9
-17	62	3	50,3
-18	62	3	49,9
-19	62	3	49,4
-20	62	3	49
-21	62	3	48,5
-22	62	3	48
-23	62	3	47,4
-24	62	3	47

